

ポラー設置記録


[赤水対策]

設置場所：ウインザーハイム西川口 190 世帯（竣工昭和 49 年）

設置日：平成 2 年 5 月 28 日（11 年間使用中）

ポラー型式：PI-80F 一式（一過水処理方式）

設置図：

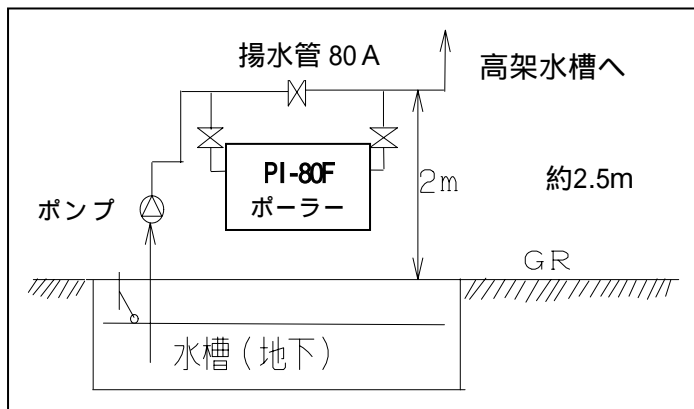

竣工 16 年目で水道水に赤水が発生したので緊急対策としてポラー型式 PI-80F を揚水管（100A）に一過性処理にて設置した。
（平成 2 年）赤水が止まるのに約 6 ヶ月間かかったが、住民の満足を得た。平成 8 年頃に本管のみをステンレス管に交換したが、各戸は従来通り白ガス管使用中であり現在も赤水は出ていない。